

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
Випробувальна лабораторія ДП "Тернопільстандартметрологія"
46008 м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4, тел. 52-23-87, vlcsms@i.ua

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник випробувальної лабораторії
Мартиняк С.С.
"29" серпня 2019р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0434-Б

- 1. Назва продукції:** Добавка целюозна стабілізуюча «ГРАНЕО 100». ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево - мастикові. Технічні умови»
- 2. Замовник:** ОС ДП «Тернопільстандартметрологія», м. Тернопіль, вул. Оболоня, 4
- 3. Виробник:** ТЗОВ «Дормат – сервіс», вул. Івана Франка, 11б, м. Моршин, Львівська обл.
- 4. Мета випробувань:** Визначення відповідності ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево – мастикові. Технічні умови» за показниками п. 5.8.4.2 табл. 6
- 5. Дата виготовлення:** 16.08.2019 партія б/н
- 6. Реєстраційний номер зразка:** № 0703-Б – 5 кг., від 21.08.2019
- 7. Зразки для випробувань** відібрані згідно акту відбору зразків продукції від 21.08.2019
- 8. Рішення:** № 200 від 19.08.2019
- 9. Зразки відібрані представником(и):** Заступником генерального директора ДП «Тернопільстандартметрологія» Хруповичем Р.А.
- 10. Дата поступлення зразка на випробування:** 28.08.2019
- 11. Дати проведення випробувань:** 28.08.2019 – 29.08.2019
- 12. Стан зразка (ів) виробів перед випробуванням:** Відповідає НД

13. Типи та основні характеристики устаткування

№ н/п	Назва устаткування тип (марка), заводський та інвентарний номери	Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка, клас точності)	Дані про калібрування
1	Шафа сушильна SNOL-58/350	Діапазон температур 50-350 °C	свід. № 2667 19.08.2018р
2	Вага електронна VICON VIC-212-U, зав.№ 22511332	межі вимір.НГЗ= 610г, НмГЗ=10 мг, d=0.1 мг	Св. К 40 М108053 18 від 28.12.2018
3	Термометр ртутний	Діапазон температур 0-100 °C	свід. № 2667 19.08.2018р
4	Гігрометр психрометричний ВІТ-1 зав. № С 896	Діапазон вимірювань: вологості 20-90% температури 00С -250С Похибка:±0.20С	Св. каліб. № 791 21.04.2018р

14. Умови проведення випробувань:

температура	19 – 22	°C
вологість	60 -63	%

15. Результати випробувань:

Назва показників	№ зразка	Значення показника, вимоги згідно НД	Результат випробувань	Позначення НД на методи випробувань Точність випробувань	Відповідність
1	2	3	4	5	6
ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.5.8.4.2 табл. 6 Целюлозне волокно повинно мати стрічкову структуру нитки довжиною від 0,1 мм до 2,0 мм. Волокно повинно бути однорідним і не містити в собі пучків, зосереджень нероздробленого матеріалу та сторонніх включень.	0703-Б	--	відповідає	до 0.01мм ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.9 ДСТУ-Н Б В.1.3-1-2009	Відп.
ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.5.8.4.2 табл. 6 Вологість целюлозного волокна, % за масою, не більше: - зразок № 1 - зразок № 2 - середнє значення	0703-Б	5.0	2.05 1.96 2.00	до 0.01% ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.9.7 додаток В	Відп.
ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.5.8.4.2 табл.6 Термостійкість за температури 220°C за зміною маси при прогріві, % за масою, не більше - зразок № 1 - зразок № 2 - середнє значення	0703-Б	7.0	2.85 2.78 2.82	до 0.01% ДСТУ Б В. 2.7-127:2015 п.9.7 додаток В	Відп.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування.
Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований повністю або частково без письмового дозволу випробувальної лабораторії ДП "Тернопільстандартметрологія".


16. Відповідальні виконавці:

Заст. начальника ВЛ



О.А. Мельничук

Інженер ВЛ

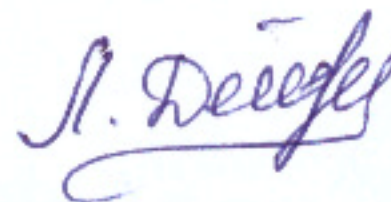

Д.М. Лясковець

17. Думки та тлумачення: _____

Протокол підготувала:



О.А. Мельничук

Кінець протоколу